

NÁVOD K VÝROBKU

Kohout kulový PN 160

typ 971

POUŽITÍ

- v běžných měřicích okruzích systémů průmyslové automatizace
- k rychlému úplnému uzavření nebo otevření průtoku provozní tekutiny, která může kulovým kohoutem proudit oběma směry, doporučený směr je určen šipkou na tělese
- v provedení s testem a odvzdušňovacím ventilem k odvzdušnění potrubí, případně kontrolu (TEST) měřicího zařízení (manometru) během provozu
- jako vybrané zařízení bezpečnostní třídy 2 a 3 ve smyslu vyhlášky č. 132/2008 Sb. o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd
- jako speciální provedení ve stupni čistoty pro kyslík (O₂), tato armatura se dodává dokonale odmaštěna a opatřena přívěsným modrým štítkem (kód P2S)
- jako speciální provedení s čistotou vnitřních povrchů stupně I dle TPE 10-40/1926/85 (kód PC1)
- pro průmyslové prostředí s vysokou koncentrací SO₂ a prostředí s mořským klimatem

Kulové kohouty nelze používat k regulaci průtoku, jedná se o uzavírací celoprůtokovou armaturu.

Kulové kohouty nejsou stanovenými výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb..

POPIS

Základem kohoutu je těleso, ve kterém je uložena uzavírací koule, ta je prostřednictvím hřídele spojena s rukojetí pro ruční ovládání kohoutu.

Polohy kohoutu "ZAVŘENO"- "OTEVŘENO" (OFF-ON) jsou vymezeny dorazem rukojeti.

Konstrukce kohoutu je antistatická, zajišťuje elektrické propojení všech dílů, které jsou v kontaktu s provozní tekutinou a pláštěm (tělesem) armatury.

Konstrukce kohoutu splňuje i ochranu proti případnému vytlačení ovládacího mechanismu z tělesa kohoutu.

Těleso kohoutu neobsahuje „mrtvé prostory“, v nichž by mohly zůstat zbytky pracovních tekutin nebo se usazovat jejich tuhé složky.

K tělesu jsou přišroubovány příruby s navařenými volitelnými vstupními a výstupními přípojovacími koncovkami.

Kohouty se vyrábějí též v uzamykatelném provedení nebo se závity pro držák

Uzavírací element armatury (koule) se otáčí kolem své osy kolmé na směr proudění a v otevřeném stavu provozní tekutina protéká kulovým kohoutem.

Kohout se zavírá (otevívá) otočením rukojeti doprava (doleva) o 90° až na doraz, čímž dojde k úplnému uzavření nebo otevření kulového kohoutu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické požadavky na kulové kohouty jsou uvedeny v ČSN 13 4103.

Jmenovitá světlost dle ČSN EN ISO 6708: DN 10

Jmenovitý tlak dle ČSN EN 1333: PN 160

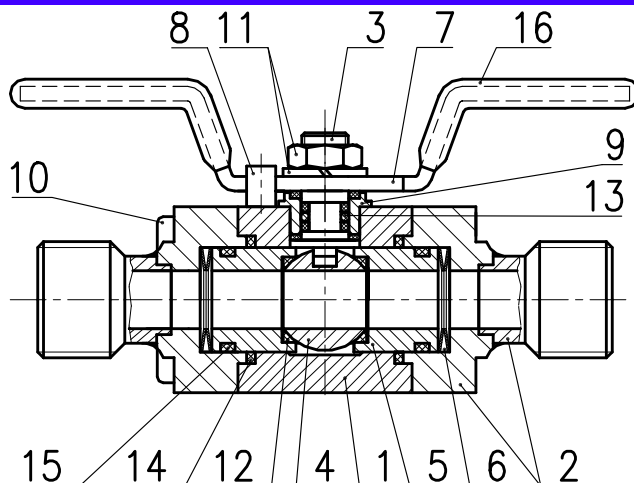
Pracovní poloha: libovolná

Hmotnost:

kohout přímý	cca 0,6 kg
kohout tlakoměrový uzavírací	cca 0,7 kg
kohout tlakoměrový zkušební	cca 0,8 kg
kohout přímý s prodlouženou hřídelí	cca 0,7 kg

Druh provozu: trvalý

Přípojení k potrubí: volitelné vstupní a výstupní přípojovací koncovky dle tab. 2



Pozice	Název dílu	Materiál
1	těleso	1.4541 *
2	příruby a koncovky	1.4541 *
3	hřídel	1.4541 *
4	koule	AISI 316Ti *
5	přítlačné písty	1.4541 *
6	talířové pružiny	1.4310
7	rukojeť	1.4541 *
8	doraz rukojeti	1.4541 *
9	pouzdro hřídele	1.4541 *
10	šrouby	nerez. ocel A2
11	matice, podložka	nerez. ocel A2
12	sedlo	PTFE+PVDF
13	ucpávka	FPM (NBR)+PTFE+PVDF
14	těsnění přírub	FPM (NBR)
15	těsnění pístu	FPM (NBR)
16	návrh rukojeti	VINYL

*) na tyto materiály má výrobce příslušný atest 3.1 dle ČSN EN 10204

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Kulové kohouty jsou konstruovány pro prostředí definované skupinou parametrů a jejich stupni přesnosti IE36/3C4 pro SO₂ dle ČSN EN 60721-3-3 a následujících provozních podmínek, tj. v místech s minimální ochranou proti denním výkyvům venkovního klimatu, vystavených slunečnímu záření, s působením srážek zanášených deštěm.

Kulové kohouty mohou být občas vystaveny mořskému klimatu dle ČSN EN 60068-2-52, stupeň přesnosti 2.

Relativní vlhkost okolního prostředí:

10 až 100 % s kondenzací, s horní mezí vodního obsahu 29 g H₂O/kg suchého vzduchu

Atmosférický tlak: 70 až 106 kPa

Maximální provozní teplota:

150 °C - s těsněním z materiálu FPM

125 °C - s těsněním z materiálu NBR

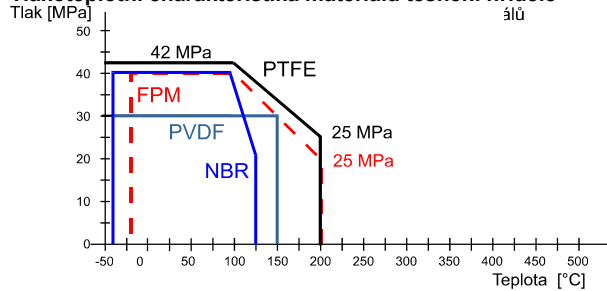
Provozní tekutina: technická voda, jiné kapaliny a plynná paliva

TLAKOVÉ A TEPLTNÍ CHARAKTERISTIKY

Hodnoty tlaku a teploty pracovního média, pro které může být armatura použita, jsou určeny především materiálem těsnění sedla a ucpávky kulového kohoutu, dále pak i materiálem tělesa kohoutu.

Při stanovení provozních podmínek je proto nutno vycházet z obou grafů. Provozní charakteristiky armatury jsou potom určeny materiálem s horšími parametry.

Tlakoteplotní charakteristika materiálů těsnění hřídele




CHEMICKÁ ODOLNOST TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ

Důležitým parametrem, který určuje spolehlivost ventilu, je chemická odolnost materiálů těsnicích prvků. V tabulce jsou informativně uvedeny nejčastěji se vyskytující látky spolu s chemickou odolností materiálů těsnicích prvků. V případě jiných látek je nutné provést zkoušky chemické odolnosti přímo u zákazníka za předpokládaných provozních podmínek (teplota, tlak, koncentrace, ...)

Médium		FPM	NBR	PTFE	PVDF	
Aceton		-	-	*	+	
Acetylen		+	+	+	+	
Benzín		+	*	+	+	
Čpavek	vodný roztok	-	-	+	+	
	kapalný	-	*		+	
	plynný	*	*		+	
Etylen		+	+		+	
Hydraulické kapaliny	nehořlavé	*	-		+	
Kyseliny	Hydroxidy	*	*		+	
	Boritá	+	+	+	+	
	Citronová	+	+	*	+	
	Dusičná	-	+	-	+	
	Fluorovodíková	< 65%	*	+	-	+
		> 65%	*		-	
	Fosforečná	10%	+	+	+	+
		koncentrát	+	+	+	+
	Chlorovodíková	10%, 80°C	*	+	-	+
		36%, 20°C	*	+	*	+
	Chromová		+		-	
	Jablečná		+	+	+	+
	Karbolová		-		-	
	Kyanovodíková		+		*	
	Máselná		*		*	
	Mléčná		+	+	*	+
	Mravenčí	10%	-	+	-	+
	Octová	10%	-	+	-	+
	Salicylová		+	+	+	+
			+	+	+	+
Sírová	25%	*	+	*	+	
	80%	-	*	-	*	
Šťavelová	10%	+	+	+	+	
Uhlíčitá		+	+	+	+	
Vinná		+	+	+	+	
Kyslík		+	-	+	+	
Oleje		+	*	+	+	
Pára	< 200°C	*	-		+	
	> 200°C	-	-	-	-	
Perchlorylen		+	*	+	+	
Petrolej		+	*	+	+	
Plynná paliva		+	+	+	+	
Radioaktivní záření		*	*	-	-	
Stlačený vzduch		+	+	+	+	
Toluen, trichloretylen		*	-	+		
Uhlovodíky		+	+	+	+	
Voda	< 80°C	+	+	+	+	
	> 80°C	+	*	+	+	
Vodík	studený	+	+	+	+	
	teplý	+	*	+	+	

+ odolává výborně
 - neodolává
 * odolává dobře nebo podmíněně
 prázdné nejsou informace

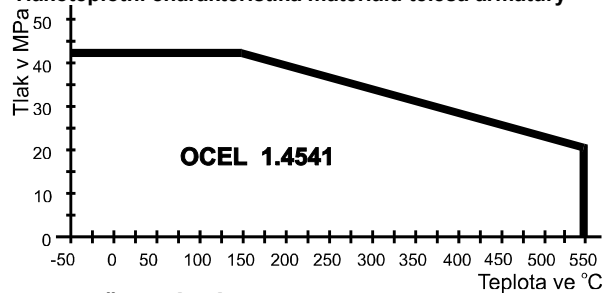Tlakoteplotní charakteristika materiálu tělesa armatury



OZNAČOVÁNÍ

(dle ČSN 13 3005-1)

Údaje na tělese kohoutu

- ochranná známka výrobce
- objednací číslo výrobku
- časový kód (výrobní číslo u zakázek dle vyhlášky 132/2008 Sb, u provedení pro O₂ a u provedení s kódem PC1)
- jmenovitá světllost
- jmenovitý tlak
- maximální provozní teplota
- materiál tělesa
- číslo tavby materiálu tělesa
- značka provedené tlakové zkoušky
- kód těsnění ucpávky hřídele
- šipka, udávající doporučený směr průtoku média

Údaje na rukojeti kohoutu

- šipky a nápisy OFF - ON, udávající směr UZAVŘENÍ - OTEVŘENÍ kohoutu

Údaje na navařovací kuželce a navařovacím nátrubku

- materiál

Armatura ve stupni čistoty pro O₂ je označena přívěsným modrým štítkem.

DODÁVÁNÍ

Každá dodávka obsahuje, není-li se zákazníkem dohodnuto jinak

- dodací list
- výrobky podle objednávky
- průvodní technická dokumentace v češtině:
 - o osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, které je současně záručním listem
 - o protokol o zkoušce a přehled použitých materiálů
 - o návod k výrobku
 - o protokol o kontrole provedení pro O₂ (pouze v případě armatury s kódem P2S)
 - o protokol o kontrole čistoty vnitřních povrchů (pouze v případě armatury s kódem PC1)
 - o prohlášení dodavatele o shodě dle ČSN EN ISO/IEC 17050-1 (u zakázek dle vyhlášky 132/2008 Sb.)

Je-li stanoveno v kupní smlouvě, nebo dohodnuto jinak, může být dodávána s výrobkem další dokumentace:

- kopie inspekčního certifikátu 3.1 dle ČSN EN 10204 na materiál tělesa a další díly dle tabulky použitých materiálů s číslem tavby
- prohlášení o shodě s objednávkou 2.1 dle ČSN EN 10204
- kopie protokolu o zkoušce odolnosti prostředí
- prohlášení dodavatele o shodě dle ČSN EN ISO/IEC 17050-1

OBJEDNÁVÁNÍ

V objednávce se uvádí:

- název
- objednací číslo výrobku
- zda je výrobek objednán jako vybrané zařízení bezpečnostní třídy 2 a 3 ve smyslu vyhlášky č. 132/2008 Sb.
- požadavek na další dokumentaci dle čl. DODÁVÁNÍ
- jiné (zvláštní) požadavky
- počet kusů

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

Standardní provedení:

Kohout kulový PN 160
971 11 21 21 W2 BM1 D1 KU1 KU1
20 ks

Zvláštní požadavek:

Kohout kulový PN 160
971 71 99 99
uvedte druh koncovek vstupu a výstupu
5 ks

TABULKA 1 - PROVEDENÍ KULOVÝCH KOHOUTŮ TYP 971

SPECIFIKACE		OBJEDNACÍ ČÍSLO												
		971	x	1	xx	xx	xx	xxx	xx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx
PROVEDENÍ KOHOUTU dle obr. 1 až 4	přímý		1	1										
	tlakoměrový uzavírací (s odvodušňovacím ventilkem)		4	1										
	tlakoměrový zkušební (test + odvodušňovací ventil)		5	1										
	přímý s prodlouženou hřídelí *)		7	1										
PŘIPOJOVACÍ KONCOVKY dle tabulky 2	vstupu				xx									
	výstupu					xx								
UCPÁVKA HŘÍDELE	O-kroužek FPM (-20 až +150°C) +PTFE+PVDF							W1						
	O-kroužek NBR (-30 až +125°C) +PTFE+PVDF							W2						
BARVA NÁVLEKU RUKOJETI	zelená								BZ1					
	červená								BR1					
	modrá								BM1					
	žlutá								BY1					
SPECIÁLNÍ ÚPRAVA **)	uzamykatelné provedení									U1				
	závit (2 x M5) pro připevnění na stěnu nebo na držák	dle obr. 5 a 6									D1			
	stupeň čistoty pro O ₂											P2S		
	čistota vnitřních povrchů zařízení stupně I												PC1	
KÓD PŘÍSLUŠENSTVÍ dle tabulky 3 **)	vstupu												xxx	
	výstupu													xxx

*) pouze jako zvláštní požadavek po dohodě s výrobcem












**) pokud nebude kód uveden, bude dodána armatura bez speciální úpravy a bez příslušenství

TABULKA 2 - PŘEHLED PŘIPOJOVACÍCH KONCOVEK

Všechny uvedené přípojovací koncovky (mimo koncovek s kódy 31, 35, a 37) jsou konstruovány jako celoprůtokové o jmenovité světlosti DN 10.

KÓD	NÁKRES	MONTÁŽNÍ POSTUP PŘIPOJENÍ KONCOVEK SE ZÁREZNÝMI KROUŽKY
14		<p>Pomocí převlečné matice a dvou kroužků lze rozebiratelně připojit nelegovanou, legovanou nebo korozivzdornou trubku (dle ČSN EN 10216-2+A2 a ČSN EN 10216-5) o Ø12 nebo Ø14 mm s tolerancí většího průměru ± 0,3 mm.</p> <p>PRVNÍ MONTÁŽ:</p> <ol style="list-style-type: none"> Na rovně uříznutý a ořepů zbavený konec trubky nasuneme převlečnou matici, zadní (válcový) kroužek a přední (kuželový) kroužek – pozor na jeho orientaci! Pro zajištění správné funkce je nutné zachovat výrobcem nanesenou vrstvu mazacího tuku na kuželové těsnicí ploše, zadním kroužku a na závitěch! Konec trubky s kroužky vsuneme až na dno přípojovacího hrdla a převlečnou matici utáhneme rukou. Pomocí momentového klíče převlečnou matici utáhneme momentem 60 Nm (pro trubku Ø 12mm) nebo 65 Nm (pro trubku Ø14mm). <p>DEMONTÁŽ + OPAKOVANÁ MONTÁŽ:</p> <ol style="list-style-type: none"> Demontáž provedeme úplným vyšroubováním převlečné matice při vypuštění tlaku ze systému. Před opětovnou montáží zkontrolujeme čistotu trubky, závitů a všech těsnicích ploch, případně jejich poškození. Otáčení předního zárezného kroužku na trubce není závadou! Pro zajištění správné funkce je vhodné zachovat výrobcem nanesenou vrstvu mazacího tuku na kuželové těsnicí ploše, zadním kroužku a na závitěch, případně znovu namazat. V případě potřeby lze tento originální tuk objednat u výrobce armatury. Montáž provedeme zasunutím konce trubky s kroužky a převlečnou maticí až na dno přípojovacího hrdla. Převlečnou matici utáhneme rukou. Pomocí momentového klíče matici utáhneme momentem pro opakovanou montáž, tzn. 53 Nm (pro trubku Ø12mm) nebo 55 Nm (pro trubku Ø14mm). <p>UPOZORNĚNÍ: V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPROVÁDĚT DOTAHOVÁNÍ (POVOLOVÁNÍ) PŘEVLEČNÉ MATICE POD TLAKEM – může vést ke smrtelnému zranění !!!</p> <p>Nedodržení výše uvedených utahovacích momentů (tzn. při nedotažení nebo přetažení převlečné matice) při montáži a minimální přímé části trubky od jejího konce se snižuje odolnost spoje vůči tlakům a vibracím, následně pak může dojít i k netěsnostem spoje.</p> <p>V případě vibrací potrubního systému je nutno připojovanou armaturu fixovat pomocí vhodného držáku a přípojovací potrubí upevnit v určitých vzdálenostech trubkovými příchytkami.</p> <p>PŘIPOJOVANÁ TRUBKA MUSÍ BÝT ZCELA ZASUNUTA NA DNO HRDLA</p> <p>MINIMÁLNÍ DÉLKA PŘÍMÉ ČÁSTI TRUBKY</p>
15		

TABULKA 2 - PŘEHLED PŘIPOJOVACÍCH KONCOVEK – pokračování z předcházející stránky

KÓD	NÁKRES	POPIS A MONTÁŽNÍ POSTUP
21		ŠROUBENÍ PRO KUŽELKU 1. Na kuželku nasuňte převlečnou matici 2. Kuželku přivařte na konec trubky 3. Maticí přišroubujte trubku k hrdlu, a utáhněte momentem 120 Nm 4. Kuželku s převlečnou maticí lze objednat dle tabulky 3.
22		NAVAŘENÁ KUŽELKA S PŘEVLEČNOU MATICÍ M20x1,5 Maticí přišroubujte armaturu k šroubení pro kuželku, které je součástí např. kondenzační nádoby, jiného ventilu apod., stranovým klíčem 32 přidržte přírubu kohoutu a maticí utáhněte momentem 120 Nm.
23		NAVAŘENÁ KUŽELKA S PŘEVLEČNOU MATICÍ M22x1,5 Maticí přišroubujte armaturu k šroubení pro kuželku s příslušným závitem, které je součástí např. potrubí, stranovým klíčem 32 přidržte přírubu kohoutu a maticí utáhněte momentem 150 Nm.
31		MANOMETRICKÉ ŠROUBENÍ M20x1.5 1. Na nátrubek nasuňte převlečnou matici 2. Nátrubek přivařte na konec trubky 3. Na šroubení navlékněte kovové těsnění 4. Maticí přišroubujte potrubí k šroubení a utáhněte momentem 120 Nm Nátrubek s převlečnou maticí a těsněním lze objednat dle tabulky 3.
32		NAVAŘENÝ NÁTRUBEK S PŘEVLEČNOU MATICÍ M20x1,5 Maticí armaturu přišroubujte k manometrickému šroubení s příslušným závitem a utáhněte momentem 120 Nm. Kovové těsnění (není součástí dodávky), možno objednat dle tabulky 3 – Těsnicí kroužky pro navařovací nátrubek.
33		ŠROUBENÍ S TLAKOMĚROVOU PŘÍPOJKOU M20x1,5 LH / M20x1,5 Šroubení slouží k připojení tlakoměru nebo ventilu s manometrickým šroubením M20x1.5 1. Na šroubení tlakoměru navlékněte kovové těsnění (není součástí dodávky, lze objednat dle tabulky 3 – Těsnicí kroužky pro navařovací nátrubek) 2. Tlakoměr a armaturu navzájem sešroubujte tlakoměrovou přípojkou (dodává se s armaturou), kterou dotáhněte momentem cca 120 Nm
34		ZKUŠEBNÍ ŠROUBENÍ M20x1,5 Šroubení slouží k připojení kontrolního tlakoměru Dodává se včetně zátky s těsněním. Hliníkové těsnění je vyrobeno z materiálu EN AW-1050A. Doporučený utahovací moment 120 Nm Těsnění lze objednat i samostatně pod objednacím číslem 221386.
35		MANOMETRICKÉ ŠROUBENÍ G1/2 1. Na nátrubek nasuňte převlečná matice 2. Nátrubek přivařte na konec trubky 3. Na šroubení navlékněte kovové těsnění 4. Maticí přišroubujte potrubí k šroubení a utáhněte momentem 120 Nm Nátrubek s převlečnou maticí a těsněním lze objednat dle tabulky 3.
36		NAVAŘENÝ NÁTRUBEK S PŘEVLEČNOU MATICÍ G1/2 Maticí armaturu přišroubujte k manometrickému šroubení s příslušným závitem a utáhněte momentem 120 Nm. Kovové těsnění (není součástí dodávky), lze objednat dle tabulky 3 – Těsnicí kroužky pro navařovací nátrubek.
37		NAVAŘENÝ NÁTRUBEK S PŘEVLEČNOU MATICÍ M20x1,5 S TĚSNĚNÍM DLE STANDARDU SHELL Maticí armaturu přišroubujte k manometrickému šroubení a utáhněte momentem 120 Nm. Těsnění zajišťuje nerezový těsnicí kroužek z materiálu 1.4404. Těsnění lze objednat i samostatně pod objednacím číslem 120208.
39		ŠROUBENÍ S TLAKOMĚROVOU PŘÍPOJKOU M20x1,5 LH / G1/2 Šroubení slouží k připojení tlakoměru nebo ventilu s manometrickým šroubením G1/2 1. Na šroubení tlakoměru navlékněte kovové těsnění (není součástí dodávky, lze objednat dle tabulky 3 – Těsnicí kroužky pro navařovací nátrubek) 2. Tlakoměr a armaturu navzájem sešroubujte tlakoměrovou přípojkou (dodává se s armaturou), kterou dotáhněte momentem cca 120 Nm

TABULKA 2 - PŘEHLED PŘIPOJOVACÍCH KONCOVEK – pokračování z předcházející stránky

KÓD	NÁKRES	POPIS A MONTÁŽNÍ POSTUP
40		<p>ŠROUBENÍ S TLAKOMĚROVOU PŘÍPOJKOU G1/2 LH / G1/2</p> <p>Šroubení slouží k připojení tlakoměru nebo ventilu s manometrickým šroubením G1/2</p> <ol style="list-style-type: none"> Na šroubení tlakoměru navlékněte kovové těsnění (není součástí dodávky, lze objednat dle tabulky 3 – Těsnící kroužky pro navařovací nátrubek) Tlakoměr a armaturu navzájem sešroubujte tlakoměrovou přípojkou (dodává se s armaturou), kterou dotáhněte momentem cca 120 Nm
42		<p>VNĚJŠÍ ZÁVIT 1/2 - 14 NPT</p> <ol style="list-style-type: none"> Na závit naviňte těsnicí pásku z PTFE Armaturu zašroubujte do otvoru s odpovídajícím vnitřním závitem, stranovým klíčem 32 přidržete přírubu kohoutu a matici utáhněte momentem 60 Nm
54		<p>VNITŘNÍ ZÁVIT 1/2 - 14 NPT</p> <p>Závit je vyříznut v navařené koncovce.</p> <ol style="list-style-type: none"> Na odpovídající vnější závit naviňte těsnicí pásku z PTFE Šroubení, případně trubku, zašroubujte do otvoru v armatuře, stranovým klíčem 32 přidržete přírubu kohoutu a matici utáhněte momentem 60 Nm
62		<p>VNĚJŠÍ ZÁVIT G1/2</p> <ol style="list-style-type: none"> Na závit naviňte těsnicí pásku z PTFE Armaturu zašroubujte do otvoru s odpovídajícím vnitřním závitem, stranovým klíčem 32 přidržete přírubu kohoutu a matici utáhněte momentem 120 Nm
72		<p>VNITŘNÍ ZÁVIT G1/2</p> <p>Závit je vyříznut v navařené koncovce.</p> <ol style="list-style-type: none"> Na odpovídající vnější závit naviňte těsnicí pásku z PTFE Šroubení, případně trubku zašroubujte do otvoru v navařené koncovce Stranovým klíčem 32 přidržete přírubu kohoutu a matici utáhněte momentem 120 Nm
99		JINÁ PŘIPOJOVACÍ KONCOVKA

TABULKA 3 - PŘEHLED VOLITELNÉHO PŘISLUŠENSTVÍ

KÓD	NAVAŘOVACÍ KUŽELKA S PŘEVLEČNOU MATICÍ		
	MATERIÁL	VNITŘNÍ Ø [mm]	ROZMĚROVÝ NÁKRES
KU1	uhlíková ocel	1.0569	
KU2	korozivzdorná ocel	1.4541	
KU3	žáropevná ocel	15 128	
KKU4	uhlíková ocel	1.0569	
KKU5	korozivzdorná ocel	1.4541	
KKU6	žáropevná ocel	15 128	
	PŘEVLEČNÁ MATICE PRO NAVAŘOVACÍ KUŽELKU		
	MATERIÁL MATICE	ROZMĚROVÝ NÁKRES MATICE	ROZMĚROVÝ NÁKRES ŠROUBENÍ
	korozivzdorná ocel 1.4541 (pouze pro KU2, KU3, KKU5 a KKU6)		
	uhlíková ocel 11 109.0 (pouze pro KU1 a KKU4)		

TABULKA 3 - PŘEHLED VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ – pokračování z předcházející stránky

KÓD	NAVAŘOVACÍ NÁTRUBEK S PŘEVLEČNOU MATICÍ A TĚSNĚNÍM			
	Nátrubek se dodává po 1ks společně s příslušnou převlečnou maticí a hliníkovým těsněním. Po navlečení převlečné matice na nátrubek a po přivaření nátrubku k potrubí je možné k potrubí připojit armaturu vybavenou odpovídajícím šroubením pro nátrubek podle rozměrového nákresu šroubení.			
	MATERIÁL NÁTRUBKU	ZÁVIT MATICE	VNITŘNÍ Ø NÁTRUBKU [mm]	ROZMĚROVÝ NÁKRES NÁTRUBKU
NA1	uhlíková ocel	1.0569	M20 x 1,5	
NA2	korozivzdorná ocel	1.4541		
NA3	žáropevná ocel	15 128		
NAG1	uhlíková ocel	1.0569	G 1/2	
NAG2	korozivzdorná ocel	1.4541		
NAG3	žáropevná ocel	15 128	M20 x 1,5	
NA4	uhlíková ocel	1.0569		
NA5	korozivzdorná ocel	1.4541		
NA6	žáropevná ocel	15 128	G 1/2	
NAG4	uhlíková ocel	1.0569		
NAG5	korozivzdorná ocel	1.4541		
NAG6	žáropevná ocel	15 128		
PŘEVLEČNÁ MATICE PRO NAVAŘOVACÍ NÁTRUBEK				
	MATERIÁL MATICE	ROZMĚROVÝ NÁKRES MATICE	ROZMĚROVÝ NÁKRES ŠROUBENÍ	
	korozivzdorná ocel 1.4541 (pouze pro NA2, NAG2, NA3, NAG3, NA5, NAG5, NA6 a NAG6)			
	uhlíková ocel 11 109.0 (pouze pro NA1, NAG1, NA4 a NAG4)			
TĚSNICÍ KROUŽKY PRO NAVAŘOVACÍ NÁTRUBEK				
OBJEDNACÍ ČÍSLO	Lze je samostatně objednat i z jiných materiálů podle níže uvedených objednacích čísel. Těsnicí kroužky lze použít také pro těsnění připojovacích koncovek s kódy 32, 33, 36, 39 a 40.			
	MATERIÁL	ROZMĚROVÝ NÁKRES		
382 041	Al	EN AW-1050A		
276 067	Cu	42 3005		
382 063	korozivzdorná ocel	1.4541		
382 096	korozivzdorná ocel	1.4404		

Volitelné příslušenství dle tabulky 3 lze objednat i samostatně jako typ 981 (dle katalogu příslušenství 981).

OBJEDNÁVÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

V objednávce se uvádí


- název
- objednací číslo
- počet kusů



PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

Standardní provedení:

1. Navařovací nátrubek s převlečnou maticí a těsněním 981 NA1
20 ks
2. Těsnění 382041
20 ks

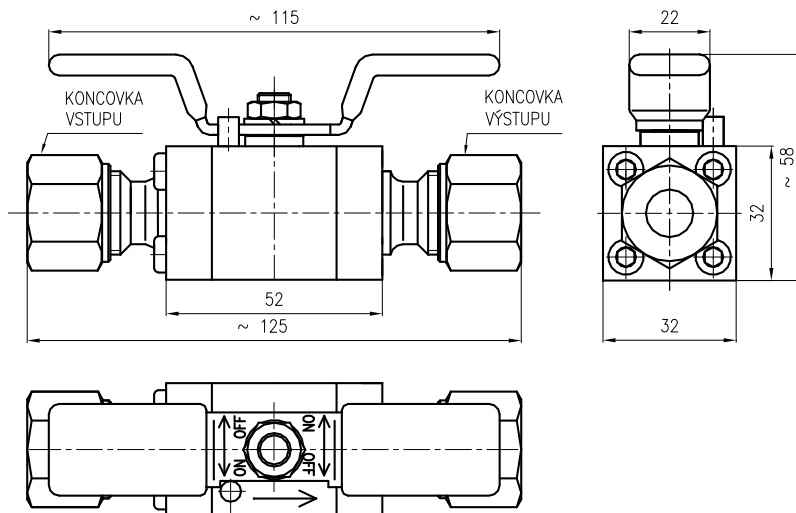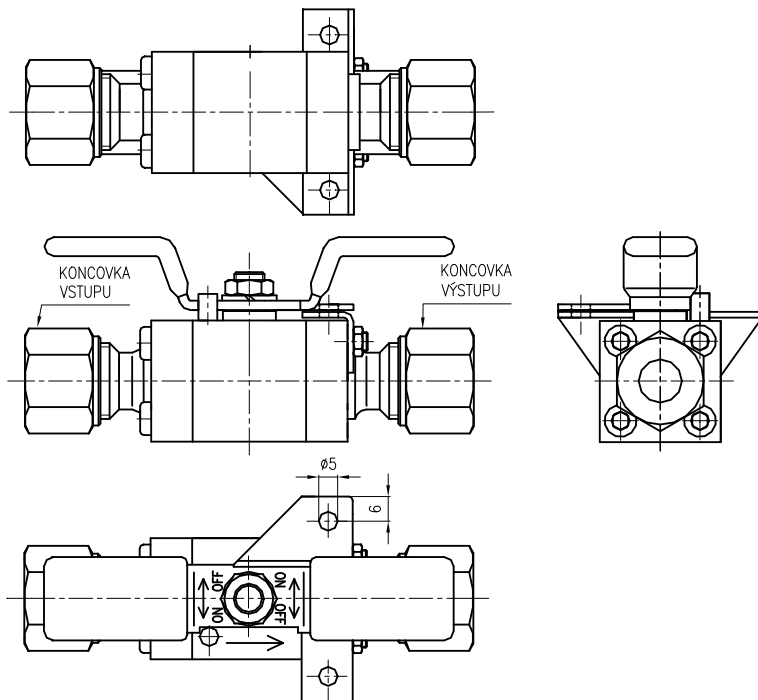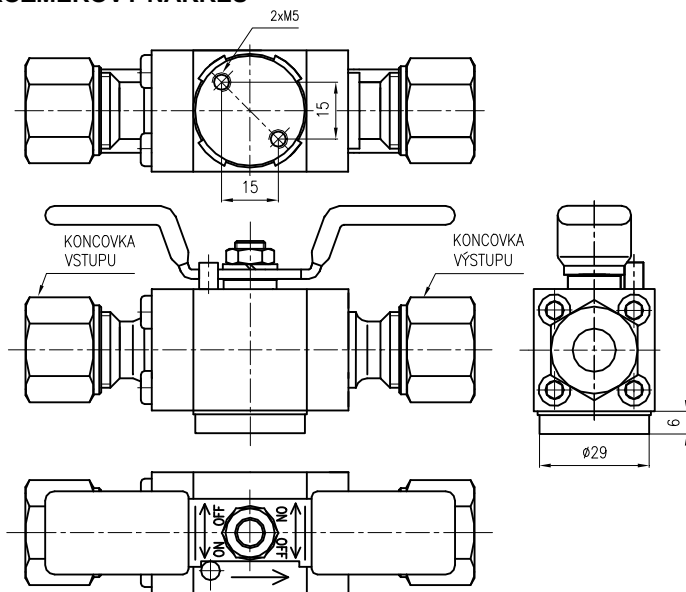OBRAZEK 1 - KOHOUT KULOVÝ - PŘÍMÝ (971 11 ..), ROZMĚROVÝ NÁKRES



OBRÁZEK 5 KOHOUT KULOVÝ - PŘÍKLAD SPECIÁLNÍ ÚPRAVY - UZAMYKATELNÉ PŘÍKROVÍ (971 .. U1), ROZMĚROVÝ NÁKRES**OBRÁZEK 6 KOHOUT KULOVÝ - PŘÍKLAD SPECIÁLNÍ ÚPRAVY - ZÁVITY PRO PŘIPEVNĚNÍ NA STĚNU NEBO NA DRŽÁK (971 .. D1), ROZMĚROVÝ NÁKRES****BALENÍ**

Výrobky i příslušenství se dodávají v obalu, zaručujícím odolnost proti působení teplotních vlivů a mechanických vlivů podle řízených balacích předpisů.

DOPRAVA

Výrobky je možné přepravovat za podmínek odpovídajících souboru kombinací tříd IE 23 podle ČSN EN 60721-3-2, (tj. letadly, nákladními vozidly, valníky a přívěsy, železničními vozy se speciálně zkonstruovanými tlumiči nárazů a loděmi, v prostorech nevětraných a nechráněných proti povětrnostním vlivům).

SKLADOVÁNÍ

Výrobky je možné skladovat za podmínek odpovídajících souboru kombinací tříd IE 13/1C3 pro SO₂ podle ČSN EN 60721-3-1, při teplotě okolí -30 až + 55° C (tj. v místech poskytujících minimální ochranu proti denním výkyvům venkovního klimatu, vystavená slunečnímu záření, působení srážek zanášených větrem, s nebezpečím růstu plísní a napadení živočichy kromě termitů, v těsné blízkosti zdrojů prachu a písku, s málo významnými vibracemi).

MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ

Montáž kohoutu smí provádět pracovník montážní nebo servisní organizace.

Montáž a demontáž šroubení u vybraných zařízení dle vyhlášky 132/2008 Sb. pro připojení kulového kohoutu typ 971 ZPA Nová Paka, a. s., jejich obsluhu a údržbu smí provádět pouze držitel oprávnění, které vystavuje výrobce armatur na základě absolvovaného školení.

Provozní tekutina může protékat kulovým kohoutem oběma směry. Šipka na horní části tělesa, udávající doporučený směr průtoku, slouží pouze k identifikaci koncovky vstupu a výstupu v případě, že jsou různé.

Montáž kohoutu se provádí přímo na potrubí pomocí vstupních a výstupních připojovacích koncovek, nebo pomocí vhodného držáku (u kohoutu v provedení se závity 2 x M 5 pro držák).

Postup správného připojení koncovek se zářeznými kroužky je uveden na instruktážním štítku, který je součástí dodávky kohoutu.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Po montáži (připojení potrubí) a zkontrolování správné polohy ovládací rukojeti (uzamykatelné provedení lze opatřit vhodným visacím zámekem) je kulový kohout připraven k provozu. Kohout v provedení s odvodušňovacím ventilkem umožňuje odvodušnění potrubí před uvedením do provozu.

OBSLUHA A ÚDRŽBA

Kohout se zavírá (otevírá) otočením rukojeti doprava (doleva) o 90° až na doraz, čímž dojde k úplnému uzavření nebo otevření kulového kohoutu. Polohy kohoutu "ZAVŘENO"- "OTEVŘENO" (OFF-ON) jsou vymezeny dorazem rukojeti. Mezipolohy se zásadně nedoporučují – nebezpečí poškození sedel a ztráty těsnosti.

Kohouty v provedení s testem a odvodušňovacím ventilkem umožňují během provozu provádět odvodušnění potrubí, případně kontrolu (TEST) měřicího zařízení (manometru).

Případné vyčištění kohoutu smí provádět pouze pracovníci servisu výrobce.



UPOZORNĚNÍ

Připojení na kontrolní odběr (TEST) lze provést pouze při uzavřeném kulovém kohoutu, jinak koncovka zůstává pod tlakem. Při odvodušňování otočte odvodušňovacím ventilkem maximálně o jednu otáčku, při dalším otáčení hrozí vypadnutí ventilků z tělesa.

POSTUP PŘI ZJIŠTĚNÍ NETĚSNOSTI SPOJE SE ZÁŘEZNÝMI KROUŽKY

Případné netěsnosti spoje mohou být způsobeny neodbornou montáží, např. nedodržením předepsaných utahovacích momentů (tzn. nedotažením nebo přetažením převlečné matice), nedodržením minimální přímé části trubky od jejího konce, nebo použitím tohoto spoje v prostředí se zvýšenou úrovní vibrací bez fixace armatury a připojovaných trubek, zejména větších délek.



UPOZORNĚNÍ

V žádném případě neprovádějte dotahování (povolování) převlečné matice pod tlakem – nebezpečí smrtelného zranění!!!

Demontáž a opakovanou montáž spoje proveďte dle tabulky 2 MONTÁŽNÍ POSTUP PŘIPOJENÍ KONCOVEK SE ZÁŘEZNÝMI KROUŽKY.

SPOLEHLIVOST

Ukazatele spolehlivosti v provozních podmínkách a podmínkách prostředí uvedených v tomto návodu

- střední doba provozu mezi poruchami	96 000 hodin (inf. hodnota)
- předpokládaná životnost	10 let

NÁHRADNÍ DÍLY

Konstrukce kulového kohoutu nevyžaduje dodávání náhradních dílů.

ZÁRUKA

Výrobce ručí ve smyslu § 429 obchodního zákoníku a ustanovení § 620, odst. 2 občanského zákoníku za technické a provozní parametry výrobku uvedené v návodu. Záruční doba trvá 36 měsíců od převzetí výrobku zákazníkem, není-li smluvně stanoveno jinak. Za díly, které podléhají přirozenému opotřebením a jsou vyměnitelné v rámci běžné údržby výrobku (ucpávkové těsnění, těsnicí kroužky apod.) ručí výrobce 24 měsíců.

Reklamací vad musí být uplatněna písemně u výrobce v záruční době. Reklamující uvede název výrobku, objednáací a výrobní číslo, datum vystavení a číslo dodacího listu, výstižný popis projevující se závady a čeho se domáhá. Je-li reklamující vyzván k zaslání přístroje k opravě, musí tak učinit v původním obalu výrobce anebo v jiném obalu, zaručujícím bezpečnou přepravu.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené neoprávněným zásahem do přístroje, jeho násilným mechanickým poškozením nebo nedodržením provozních podmínek výrobku a návodu k výrobku.

OPRAVY

Kohouty opravuje výrobce. Do opravy se zasílají v původním nebo rovnocenném obalu bez příslušenství.

VYŘAZENÍ Z PROVOZU A LIKVIDACE

Provádí se v souladu se zákonem o odpadech č. 106/2005 Sb. Výrobek ani jeho obal neobsahuje díly, které mohou mít vliv na životní prostředí.

Výrobky vyřazené z provozu (včetně jejich obalů) je možno ukládat do tříděného či netříděného odpadu dle druhu odpadu. Obal výrobku je plně recyklovatelný. Kovové části výrobku se recyklují, nerecyklovatelné plasty se likvidují v souladu s výše uvedeným zákonem.

duben 2012

© ZPA Nová Paka, a.s.



NOVÁ PAKA

ZPA Nová Paka, a. s.
Pražská 470
509 39 Nová Paka

tel.: spojovatel: 493 761 111
fax: 493 721 194
e-mail: obchod@zpanp.cz

www.zpanp.cz
bankovní spojení: ČSOB HK
číslo účtu: 271 992 523/0300

IČO: 46 50 48 26
DIČ: CZ46504826