

Snímač teploty odporový s kabelovým vývodem chladírenský, s vysokou mechanickou odolností typ 112 65

NÁVOD K VÝROBKU

POUŽITÍ

- pro dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin, především pro měření teplot v chladírenských zařízeních a pro jiné podobné aplikace, pro které je jímka snímače svými vlastnostmi vhodná, do jmenovitého tlaku PN 40

Snímače nejsou stanovenými výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb..

POPIS

Měřicí odpor s vnitřním vedením je vložen do stonkové trubky (jímky), která je zakončena pouzdem s dosedací těsnicí plochou. Měřicí odpor s vnitřním vedením je od pláště stonkové trubky elektricky izolován a výstupní vodiče snímače jsou zalaty izolační hmotou. Snímač není rozebíratelný.

Pro měření teploty se využívá definované změny odporu čidla v závislosti na změně teploty měřeného prostředí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Snímač je proveden podle ČSN EN 61140 ed.2 jako elektrické zařízení třídy ochrany III pro použití v sítích s kategorií přepětí v instalaci II a stupněm znečištění 2 dle ČSN EN 61010-1, navazující (vyhodnocovací) přístroj musí odpovídat čl. 6.3 této normy.

Měřicí rozsah: -200 až 180 °C

Elektrická pevnost dle ČSN EN 61010-1 čl. 6.8.4: 500 V eff

Elektrický izolační odpor dle ČSN EN 60751:

min. 100 MΩ, při 15 až 35 °C, max. 80 % rel. vlhkosti

Jmenovitý tlak podle ČSN 13 0010: PN 40

Krytí dle ČSN EN 60529: IP 65

Pracovní poloha: libovolná

Hmotnost snímače bez vodiče:

pro L = 100 cca 60 g

pro L = 160 cca 70 g

Hmotnost páru vodičů: cca 28 g/m

Druh provozu: trvalý

Použité materiály:

stonková trubka (jímka)	Cu, galvanicky niklovaná
pouzdro	mosaz, galvanicky niklovaná
vnitřní vedení	Cu
výstupní vodiče	Cu žíly s izolací ze silikonu

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Prostředí definované skupinou parametrů a jejich stupni přísnosti IE 36 podle ČSN EN 60721-3-3 a následujících provozních podmínek:

Teplotní odolnost výstupních vodičů: - 55 až + 180 °C

Relativní vlhkost okolního prostředí:

10 až 100 % s kondenzací, s horní mezí vodního obsahu 29 g H₂O/kg suchého vzduchu

Atmosférický tlak: 70 až 106 kPa

Maximální rychlost proudění: vzduchu 25 m/s

vody 3 m/s

Vibrace: kmitočtový rozsah 10 až 150 Hz

amplituda výchylky 0,2 mm

amplituda zrychlení 29,4 ms⁻²

METROLOGICKÉ ÚDAJE

Čidlo: měřicí odpor Pt 100 v zapojení dle schéma zapojení, α = 0,00385 [K⁻¹], toleranční třída B nebo A (pouze pro 4-vodič) podle ČSN EN 60751

Odpor vnitřního vedení obou žil při 20 °C: 0,05 Ω/m

Maximální proudové zatížení měřicího odporu: 5 mA

Doporučený měřicí proud: 1 mA

Kalibrační hloubka ponoření: 100 mm

Čas teplotní odezvy dle ČSN IEC 751 (charakt. hodnota):

ve vířící vodě pro kladné teploty τ_{0,5} 3 s

τ_{0,9} 10 s

v kapalném dusíku pro záporné teploty τ_{0,5} 20 s

τ_{0,9} 45 s


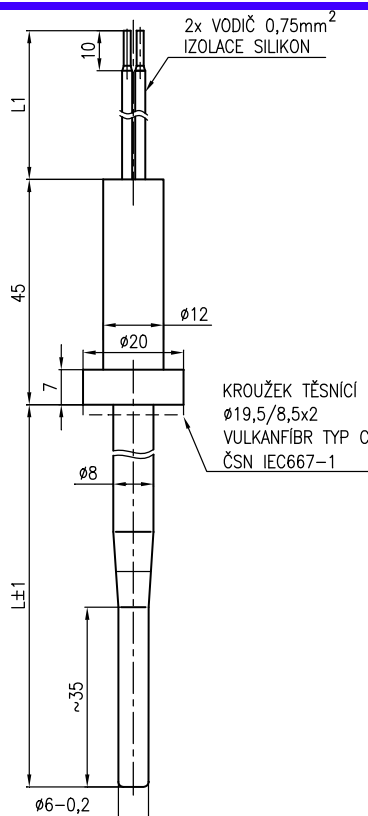


SCHÉMA ZAPOJENÍ



OZNAČOVÁNÍ

Údaje na štítku snímače

- ochranná známka výrobce
- druh odporového čidla, jmenovitá hodnota R₀ / toleranční třída / konfigurace vodičů vnitřního vedení
- objednací číslo výrobku
- krytí
- časový kód výroby
- měřicí rozsah
- jmenovitý tlak

DODÁVÁNÍ

Každá dodávka obsahuje, není-li se zákazníkem dohodnuto jinak:

- dodací list
- snímač podle objednávky, výstupní vodiče jsou stočeny do svazku a zajištěny proti rozvnutí
- kroužek Ø 19,5/8,5x2 vulkanfibr typ C dle ČSN IEC 667-1
- průvodní technická dokumentace v češtině:
 - osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, které je současně záručním listem
 - kalibrační list (pro kalibrované provedení)
 - návod k výrobku

Je-li stanoveno v kupní smlouvě, nebo dohodnuto jinak, může být dodávána s výrobkem další dokumentace:

- kopie inspekčního certifikátu 3.1 na materiál stonkové trubky s číslem tavby
- prohlášení dodavatele o shodě dle ČSN EN ISO/IEC 17050-1

SPOLEHLIVOST

Ukazatele spolehlivosti v provozních podmínkách a podmínkách prostředí uvedených v tomto návodu

- střední doba provozu mezi poruchami 96 000 hodin (inf. hodnota)
- předpokládaná životnost 10 let

PROVEDENÍ SNÍMAČŮ TEPLOTY

SPECIFIKACE		OBJEDNACÍ ČÍSLO				
		112 65	5	x	x	x
Měřicí odpor dle ČSN EN 60751 toleranční třída B nebo A **)	Pt 100/ /4 *)			6		
	Pt 100/B/2			7		
Měřicí odpor	jiný *)			9		
Jmenovitá délka L [mm]	100				1	
	160				2	
	jiná *)				9	
Délka výstupních vodičů L ₁ (ochranné hadice) [m]	0,1					0
	1,0					1
	2,5					3
	4,0					4
	6,3					5
	10					6
	16					7
	jiná *)					9

*) pouze jako zvláštní požadavek po dohodě s výrobcem

**) měřicí odpor v toleranční třídě A pouze ve čtyřvodičovém zapojení

OBJEDNÁVÁNÍ

V objednávce se uvádí

- název
- objednací číslo výrobku
- zda je požadována kalibrace a v jakých teplotních bodech
- jiné (zvláštní) požadavky
- počet kusů

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

Standardní provedení

Snímač teploty odporový chladírenský s kabelovým
vývodem, s vysokou mechanickou odolností
112 655 713
15 ks

Zvláštní požadavek:

Snímač teploty odporový chladírenský s kabelovým
vývodem, s vysokou mechanickou odolností
112 665 629
čtyřvodičové zapojení, délka výstupních vodičů L₁ = 20 m
6 ks

BALENÍ

Snímače i příslušenství se dodávají v obalu, zaručujícím
odolnost proti působení teplotních vlivů a mechanických vlivů
podle řízených balicích předpisů.

DOPRAVA

Snímače je možné přepravovat za podmínek odpovídajících
souboru kombinací tříd IE 21 podle ČSN EN 60721-3-2
(tj. letadly a nákladními vozidly, v prostorech větraných
a chráněných proti povětrnostním vlivům).

SKLADOVÁNÍ

Snímače je možné skladovat za podmínek odpovídajících
souboru kombinací tříd IE 11/1K3 podle ČSN EN 60721-3-1
(tj. v místech s teplotou mezi -5 až 45 °C a vlhkostí mezi 5 až
95%, bez zvláštního nebezpečí napadení biologickými činiteli,
s málo významnými vibracemi a neležící v blízkosti zdrojů
prachu a písku).

KALIBRACE

Provádí se podle TPM 3342-94 a v souladu s ČSN EN 60751,
zpravidla ve třech teplotních bodech rovnoměrně rozložených
v provozním rozsahu snímače, nebo v bodech dle požadavku
zákazníka. U kalibrovaných snímačů se vystavuje kalibrační
list s naměřenými údaji.

MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ

Snímače upevněte pomocí převlečné matice nebo přitlačného
zařízení zajišťovaného zákazníkem. Pracovní poloha snímačů
je libovolná, výstupní vodiče nesitujte směrem nahoru a
vedení odlehčete.



UPOZORNĚNÍ

**Výstupní vodiče snímače musí být chráněny proti vlivu
ropných látek a organických rozpouštědel!**

Elektrické připojení smí provádět alespoň pracovníci znalí
podle § 5 vyhlášky 50/1978 Sb.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Po montáži snímače a připojení navazujícího přístroje na
napájecí napětí je zařízení připraveno k provozu.

OBSLUHA A ÚDRŽBA

Snímač nevyžaduje obsluhu a údržbu.

NÁHRADNÍ DÍLY

Konstrukce snímače nevyžaduje dodávání náhradních dílů.

ZÁRUKA

Výrobce ručí ve smyslu § 429 obchodního zákoníku
a ustanovení § 620, odst. 2 občanského zákoníku za technické
a provozní parametry výrobku uvedené v návodu. Záruční
doba trvá 24 měsíců od převzetí výrobku zákazníkem, není-li
smluvně stanoveno jinak. Reklamáce vad musí být uplatněna
písemně u výrobce v záruční době. Reklamující uvede název
výrobku, objednací a výrobní číslo, datum vystavení a číslo
dodacího listu, výstižný popis projevující se závady a čeho se
domáhá. Je-li reklamující vyzván k zaslání přístroje k opravě,
musí tak učinit v původním obalu výrobce anebo v jiném obalu,
zaručujícím bezpečnou přepravu. Záruka se nevztahuje na
závady způsobené neoprávněným zásahem do přístroje, jeho
násilným mechanickým poškozením nebo nedodržením
provozních podmínek výrobku a návodu k výrobku.

OPRAVY

Snímač je nerozebíratelný a proto se neopravuje.

VYŘAZENÍ Z PROVOZU A LIKVIDACE

Provádí se v souladu se zákonem o odpadech 106/2005 Sb.
Výrobek ani jeho obal neobsahuje díly, které mohou mít vliv
na životní prostředí.
Výrobky vyřazené z provozu včetně jejich obalů (mimo výrobky
označené jako elektrozařízení pro účely zpětného odběru
a odděleného sběru elektroodpadu) je možno ukládat
do tříděného či netříděného odpadu dle druhu odpadu.
Výrobce provádí bezplatný zpětný odběr označeného
elektrozařízení (od 13.8.2005) od spotřebitele a upozorňuje
na nebezpečí spojené s jejich protiprávním odstraňováním.
Obal snímače je plně recyklovatelný. Kovové části výrobku se
recyklují, nerecyklovatelné plasty a elektroodpad se likvidují
v souladu s výše uvedeným zákonem.

březen 2011
© ZPA Nová Paka, a.s.



NOVÁ PAKA

ZPA Nová Paka, a. s.
Pražská 470
509 39 Nová Paka

tel.: spojovatel: 493 761 111
fax: 493 721 194
e-mail: obchod@zpanp.cz

www.zpanp.cz
bankovní spojení: ČSOB HK
číslo účtu: 271 992 523/0300

IČO: 46 50 48 26
DIČ: CZ46504826